Отопление и вентиляция

№ п/п	Наименование показателей		Данные по проекту
1	Статическая высота системы, м		
2	Расход тепла ккал/ч	Отопление	
3		Вентиляция	
4		Всего	
5	Расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С		
6	Расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, °С		
7	Расчет-ная тем-пература воды, °С	В сети	
8		В системе отопления	
9		В системе вентиляции	
10	Расход воды из сети, т/ч	На систему отопления	
11		На систему вентиляции	
12		Всего	
13	Расход воды в системе, т/ч	В системе отопления	
14		В системе вентиляции	
15		Всего	
16	Перепад давления на вводе, м.вод.ст.		
17	Давление в обратном трубопроводе, м.вод.ст.		
18	Потери давления в системе, м.вод.ст.	В системе отопления	
19		В системе вентиляции	
20		Всего	
21	Расчетный коэффициент смешения		
22	Перепад давления в узле присоединения, м.вод.ст.		

Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование показателей		Данные по проекту
23	Общая (полезная) площадь, м²		
24	Расход воды	Секундный, л/с	
25		Максимально-часовой на вводе, м³/ч	
26		Средний-часовой, м³/ч	
27		Суточный, м³/сутки	
28	Расход тепла	Средний-часовой, ккал/ч	
29		Максимально-часовой, ккал/ч	
30	Статическая высота верхнего прибора, м		
31	Потери давления в системе включая свободный излив, м.вод.ст.		
32	Необходимое давление за водомером, м.вод.ст.		
33	Расход воды на циркуляцию, л/с		
34	Потери давления в циркуляционном кольце, м.вод.ст.		

Принятое оборудование

35	Диаметр ввода, мм	
36	Материал арматуры ввода	
37	Фильтр на подающем трубопроводе	
38	Регулятор перепада давления	

План ИТП

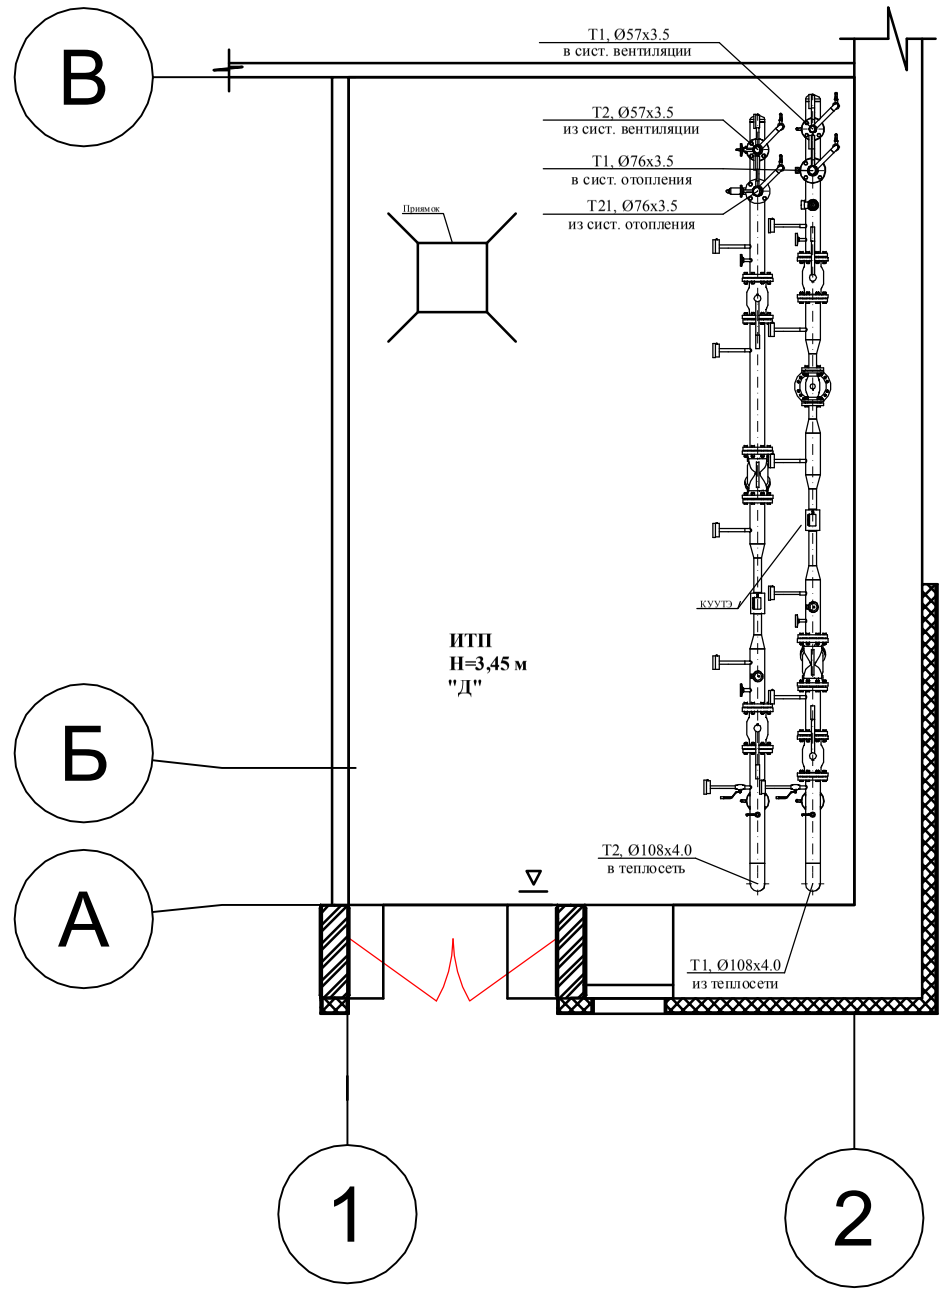

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал						
ГИП						
Проверил						
						Паспорт узла присоединения.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Формат А3